

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/klima-rotenso-multi-split-2-1-imoto-2-6-kw-wifi-p-6500.html>



Klima Rotenso MULTI SPLIT 2:1 Imoto 2,6 kW WiFi

Cena brutto	6 149,00 zł
Cena netto	4 999,19 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	I26Xi R14/ H50Xm4
Producent	ROTENSO
Moc ogrzewania	6153 W
Moc chłodzenia	5285 W
Zalecana maksymalna wielkość pomieszczenia	60 m²
Sterowanie	na pilot
Marka	Rotenso
Rodzaj	ścienny
Kod producenta	I26Xi R14/ H50Xm4

Opis produktu

ROTENSO®
Live better

✓NAJNOWSZY MODEL W WERSJI MULTI SPLIT

- Dodatkowa redukcja hałasu

□ Cena katalogowa : 10032 zł

□ **Cena promocyjna : 5559zł** - ilość sztuk ograniczona

△ **Oszczędzasz: 4473 zł** □□□



- ☐ Łączność przez **dedykowaną** aplikację w TELEFONIE, komunikacja poprzez **WiFi**
 - ☐ Zapobiega **oblodzeniu** agregatu
 - ☐ **Antykorozyjne** pozłacane lamele
 - ☐ **Grzałka** tacy ociekowej
 - ☐ **Grzałka** karteru sprężarki
 - ☐ **Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C**
 - ☐ **Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C**
 - ☐ **Wspaniała alternatywa do dogrzania pomieszczeń**
 - ☐ **MOŻLIWOŚĆ STEROWANIA ŻALUZJI PIONOWO I POZIOMO**
 - ☐ **STEROWANIE Z PILOTA**
 - ☐ NIEZWYKLE **CICHA** PRACA
 - ☐ **ŁATWY DOSTĘP DO FILTRÓW**
 - ☐ **PROGRAMATOR CZASOWY**
 - ☐ **TRYB SNU**
 - ☐ **TRYB TURBO**
 - ☐ SYSTEM **ZDROWEGO** POWIETRZA
 - ☐ SYSTEM **INTELIGENTNEGO** NAWIEWU
-



☐ Kompatybilność z systemami ☐

1 ☐ 1:1 SINGLE ☐ Nie

2 ☐ 1:2 DUAL ☐ Nie

3 ☐ 1:X MULTI ☐ Tak


*KOMPLET KLIMATYZACJI ŚCIENNEJ/PODWIESZANEJ 2:1

☐ Klimatyzator pokojowy Rotenso Imoto z WiFi I26Xi R14 (jednostka wewnętrzna)

☐ Klimatyzator pokojowy Rotenso Imoto z WiFi I26Xi R14 (jednostka wewnętrzna)

oraz

☐ Klimatyzator Rotenso Hiro H50Xm4 R14 Multi Agregat

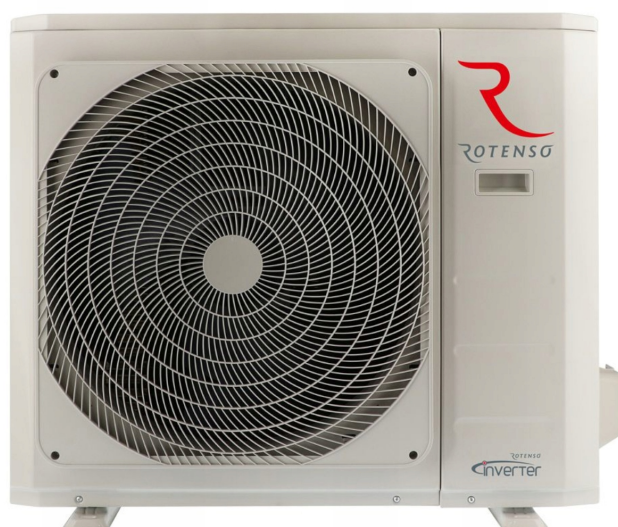

✂ KOMPLET ZAWIERA

1 □ Klimatyzator jednostka **wewnętrzna**

- Rotenso Imoto z WiFi I26Xi R14

2 □ Klimatyzator jednostka **wewnętrzna**

- Rotenso Imoto z WiFi I26Xi R14

3 □ Klimatyzator jednostka **zewnątrzna**

- **Multi Agregat** Rotenso Hiro H50Xm4 R14

4□ Pilot **do każdej** jednostki wewnętrznej

□Systemy zdrowego powietrza:

□Super Jonizator iAIR

□**Automatyczne** oczyszczanie iAIR

□Filtr **elektrostatyczny** HD iAIR

□Filtr **antybakteryjny** HEPA (nowość w serii X)

□Filtr Cold Nano iAIR

□Systemy **inteligentnego** nawiewu:

□**Nawiew** powietrza 4D eMOTO

□**System kontroli** nawiewu eMOTO

□**Szeroki** kąt nawiewu eMOTO

□Tryb **super cichy** eMOTO

□**Tryb turbo** eMOTO

□Systemy inteligentnego sterowania:

Modem WiFi BT w standardzie (nowość w serii X)

Pilot bezprzewodowy (nowy model w serii X)

?**Sterownik przewodowy** SAVA (**opcja**)

????**Ukryty wyświetlacz** temperatury SMART

????Wł./wył. wyświetlacza na panelu

????Tryb **SMART Follow**

????**Port** SMART sterownika przewodowego

????**Funkcja ogrzewania** SMART 8°C (nowość w serii X)


????Możliwość **podłączenia do BMS** MODBUS (nowość)



Systemy optymalizacji pracy:

- **Pamięć ustawienia żaluzji**
- **Sygnalizacja** wycieku freonu
- **Funkcja** uruchomienia awaryjnego
- **Kompatybilny** z split / multi split
- **1W tryb czuwania**
- **Pamięć** autorestartu

- ☐ **Antykorozyjne** pozłacane lamele
- ☐ **Grzałka** tacy ociekowej
- ☐ **Grzałka** kartelu sprężarki
- ☐ **Programator czasowy**
- ☐ **Chłodzenie w niskiej temp.** zewn. -15°C
- ☐ **Grzanie w niskiej temp.** zewn. -22°C (nowość w serii X)
- ☐ **Dwustronne** odprowadzenie skroplin
- ☐ Funkcja **autodiagnozy**
- ☐ **Automatyczna** żaluzja
- ☐ **Tryb ciszy**
- ☐ **Funkcja snu**

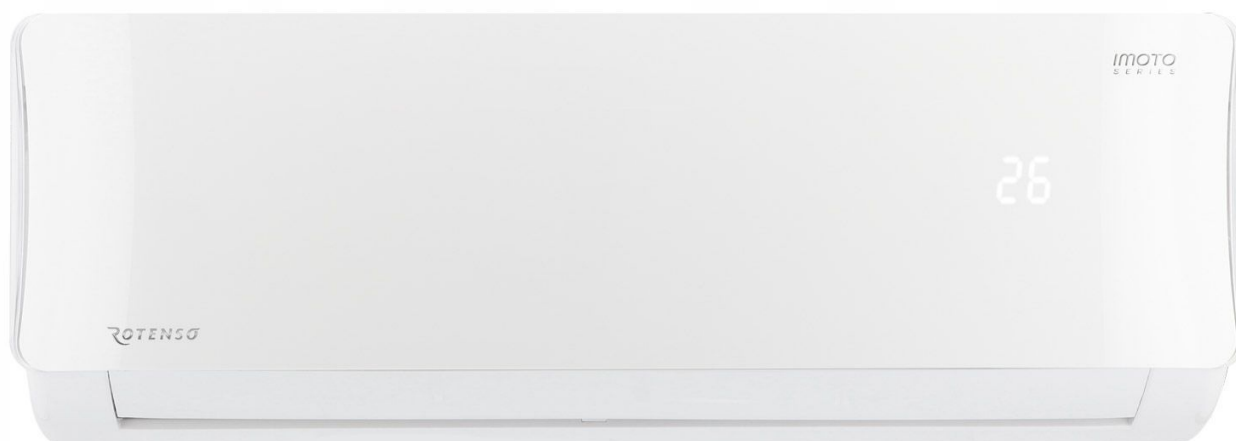

☐ Specyfikacja

- Model **Hiro 5,3 kW**
- Seria Rotenso **Hiro (specjalna jednostka do MULTI SPLIT)**

*Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

5285

*Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

970-6620

*Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

1630

*Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

690-2050

*Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

7.1

*Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

3,13-9,0

☼Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

6153

☼Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

1030-7060

☼Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

1500

☼Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

600-1650

☼Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

6.7

☼Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

2,81-7,32

→Obciążenie chłodnicze (kW)

5.3

→SEER (W/W)

6.1

→Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A++

→Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

304

→Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)

4.3

→SCOP (W/W)

4

→Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A+

→Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

1505

→Maksymalne zużycie energii (W)

2850

→Maksymalny prąd pracy (A)

4.3




*Jednostka zewnętrzna

H50Xm2

- ☐Prędkość wentylatora / Wysoka (obr/min) **850**
- ☐Maksymalny przepływ powietrza (m³/h) **2200**
- ☐Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) **56**
- ☐Poziom mocy akustycznej (dB(A)) **64**
- ☐Wymiary netto / (S×G×W) (mm)**800 × 333 × 554**
- ☐Wymiary brutto / (S×G×W) (mm) **920 × 390 × 615**
- ☐Waga netto / Waga brutto (kg) **35,5 / 38,5**
- ☐Czynnik chłodniczy / Typ **R32**
- ☐Czynnik chłodniczy / GWP **675**
- ☐Czynnik chłodniczy / Ilość fabryczna (kg) **1,3 (do 15 mb)**
- ☐Czynnik chłodniczy / Ilość fabryczna (TCO_{2eq})**0.88**
- ☐Ilość dodatkowa czynnika **12 (pow. 15 mb)**
- ☐Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale)) **2 × Φ6,35 / Φ9,52 (2 × 1/4" / 3/8")**

-
- ✓Maksymalna ilość podłączonych jednostek wewnętrznych (szt.) **2**
 - ✓Maksymalna długość instalacji dla wszystkich jedn. wewn. (m) **40**
 - ✓Maksymalna długość instalacji dla 1 jednostki wewnętrznej (m) **25**
 - ✓Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną / Jedn. zewn. wyżej niż jedn. wewn. (m) **10**
 - ✓(Produkt) \ Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną / Jedn. zewn. niżej niż jedn. wewn. (m) **15**
 - ✓Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostkami wewn. (m) **10**
-

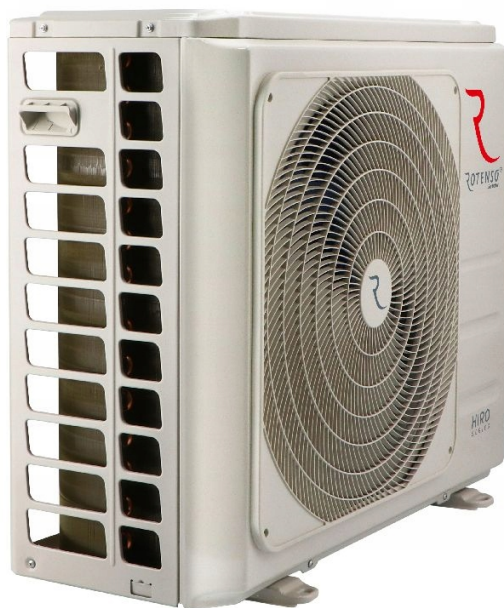

□ Typ sprężarki **Rotacyjna DC**

□ Zasilanie jednostka zewnętrzna (V-Hz, Ø) **220-240~ 50, 1f**

□ Zabezpieczenie (A) **C10**

□ Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. x mm²) **3 x 2,5**

□ Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. **4 x 1,5**

□ Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm)) **514×340**

□ Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C) **17~32 / 0~30**

□ Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C) **-15~50 / -20~24**

□ Generacja **X (Wifi)**



🌀Jednostka wewnętrzna

I50Xi R14

▣Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)

1100 / 950 / 800 / 700

▣Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)

850 / 750 / 505 / 420

▣Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))

42 / 33 / 27 / 21

▣Poziom mocy akustycznej (dB(A))

57

▣Pobór mocy (W)

34

▣Prąd pracy (A)

0.1

▣Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

965 × 215 × 319

□Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

1045 × 305 × 405

□Waga netto / Waga brutto (kg)

10,9 / 14,2

□Odpyw skroplin (mm)

16

□Generacja

X (WiFi)



Zaświadczenie tylko dla właścicieli firm do dalszej odsprzedaży



ECOFAN Grzegorz Nocuń
ul. Dolna 40, Aleksandria Pierwsza, 42-274 Konopiska, NIP 5731360201

....., dnia r. **Miejscowość i data**

Od:

.....

.....

zwanego/ej dalej Kupującym

**Imię, nazwisko, nazwa firmy
i adres kupującego**

Do: ECOFAN Grzegorz Nocuń
Aleksandria Pierwsza, ul. Dolna 40
42-274 Konopiska
NIP: 5731360201

Oświadczenie do zamówienia nr.....(umowy zakupu)
niehermetycznie zamkniętych urządzeń napędzonych fluorowanymi gazami cieplarnianymi

To pole proszę zostawić
PUSTE

Kupujący oświadcza, że w stosunku do nabywanego od ECOFAN Urządzenia/Urządzeń **nie jest użytkownikiem końcowym** w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. oraz ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, Dz.U. 2017, poz. 1951, a **Urządzenie/Urządzenia nabywa w celu jego/ich dalszej odsprzedaży**. Jednocześnie ma świadomość, że dalsza sprzedaż Urządzenia/Urządzeń na rzecz użytkownika końcowego wymagać będzie pozyskania przez Kupującego dowodu od użytkownika końcowego, że instalowanie Urządzenia zostanie przeprowadzone przez podmiot posiadający odpowiednie certyfikaty, a sprzedawca niehermetycznie zamkniętych urządzeń napędzonych fluorowanymi gazami cieplarnianymi jest zobowiązany do prowadzenia rejestru sprzedanych urządzeń oraz do przechowywania kopii dowodów, o których mowa w art. 13a ww. ustawy, przez okres 5 lat.

Kupujący
(pieczęć, czytelny podpis zgodny z reprezentacją w KRS)

**Wszystko według KRS
Proszę podać Imię i Nazwisko,
a także zamieścić pieczęć firmy,
której są Państwo właścicielem.
Podpis powinien być czytelny**

**Klimatyzator zakupiony w ten sposób jest przeznaczony do dalszej odsprzedaży!!!
Nie można instalować tego urządzenia bez ważnych dokumentów F-Gaz
W przypadku dalszej odsprzedaży, klient powinien wykazać
ważny dokument F-Gaz potwierdzony w UDT**

*****UWAGA*****

Z uwagi na ustawę dz. u. 2017 poz. 1567 z pierwszego stycznia 2018 roku: do zakupu urządzenia zawierającego fluorowane gazy cieplarniane w trosce o dobro naszej planety, wymagane jest spełnienie (przed zakupem lub po) konkretnych warunków.

Przesłanie wypełnionych dokumentów, w których oświadczają Państwo o planowanej instalacji klimatyzacji, także oświadczenie instalatora, że ten klimatyzator zainstaluje i posiada odpowiednie uprawnienia do montażu.

Dokument przeznaczony dla klientów z F-Gaz

Wypełniamy wszystko jak poniżej:

Grupa:
ecofan
Grzegorz Nocuń

ECOFAN Grzegorz Nocuń
ul. Dolna 40, Aleksandria Pierwsza, 42-274 Konopiska, NIP 5731360201

....., dnia r. **→ Miejscowość i data**

Od:
.....
zwanego/ej dalej Kupującym **→ Imię, nazwisko i adres**

Do: ECOFAN Grzegorz Nocuń
Aleksandria Pierwsza, ul Dolna 40
42-274 Konopiska
NIP: 5731360201

Oświadczenie do zamówienia nr **→ To miejsce zostawić PUSTE**
niehermetycznie zamkniętych urządzeń napełnionych fluorowanymi gazami cieplarnianymi

Oświadczenie kupującego:
Kupujący oświadcza, że w stosunku do nabywanego Urządzenia/Urządzeń jest użytkownikiem końcowym w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. oraz ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, Dz.U. 2017, poz. 1951.
Instalacja Urządzenia zostanie przeprowadzona przez instalatora lub firmę z uprawnieniami F-GAZ wydanym przez UDT.
Pełne dane firmy instalacyjnej:
Nazwa:
Adres:
NIP: **→ To miejsce wypełnić danymi instalatora**

Kupujący
(pieczętka, czytelny podpis) **→ Podpisuje osoba, która kupuje. Jeżeli kupującym jest instalator, a jednostka jest przeznaczona na montaż, to i tak podpisuje się tutaj jeszcze raz.**

Oświadczenie instalatora:
Instalator oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do wykonania Usług, w szczególności posiada odpowiedni certyfikat dla przedsiębiorców: (nazwa certyfikatu) **→ Wpisać "F-Gaz"**
Instalator oświadcza, że z jego ramienia Usługę wykona osoba posiadająca odpowiedni certyfikat dla personelu: (numer certyfikatu) **→ Podać numer dokumentu**
→ Podać numer certyfikatu f-gaz, lub wysłać skan jako załącznik

Instalator
(pieczętka, czytelny podpis) **→ Instalator podpisuje się tutaj, nawet jeśli jest kupującym i już podpisał się wyżej!**

Ważne!
Proszę o wysyłanie skanów dokumentu, nie zdjęć! Są one nieczytelne po wydrukowaniu. Jeżeli nie mają Państwo skanera to proszę pobrać aplikację na Android: CamScanner lub ScannerPro na iOS. Te aplikacje pozwolą na zadowalającą jakość dokumentu.

Dokumenty do pobrania znajdują Państwo "scrollując" pod opis aukcji. Znajduje się tam pole, które nazywa się "Dodatkowe informacje".

Wewnątrz znajdą Państwo dwa załączniki.

⇒ **Regulamin promocji** -> znajduje się tam dokument dla osób fizycznych lub instalatorów, którzy chcą zamontować jednostkę.

⇒ **Regulamin konkursu** -> znajduje się tam dokument tylko dla firm, które chcą odsprzedać klimatyzator dalej.

Jeden z nich jest przeznaczony dla firm, które dalej klimatyzator odsprzedają dalej

Tego klimatyzatora, firma kupująca bez f-gaz nie ma prawa zainstalować.

(opcja jest dostępna tylko dla firm i działa wedle poniższego przepisu)

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006, Rozdział III - wprowadzanie do obrotu i kontrola stosowania, Artykuł 11 ust. 4 każdy przedsiębiorca może zakupić niehermetyczne urządzenie klimatyzacyjne napełnione fluorowanymi gazami cieplarnianymi składając oświadczenie że urządzenie przeznaczone jest do transportu i dalszej odsprzedaży dla użytkownika końcowego.

Drugi dokument jest przeznaczony dla klienta lub instalatora. Jeżeli jesteś instalatorem, po prostu wypełniasz dokument. Jeżeli jesteś klientem, musisz mieć nawiązaną współpracę z firmą instalacyjną.

Regulamin promocji - F-Gazy oświadczenie

Należy ten dokument w całości wypełnić i przesłać na nasz adres e-mail.

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania transakcji, jeżeli dokumenty nie zostaną wypełnione lub weryfikacja certyfikatu lub firmy będzie niepomyślna.

Z góry dziękujemy za zakupy i miło nam, że zainteresowali się Państwo naszą ofertą