

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/pompa-ciepła-rotenso-aquami-split-16-0-kw-3-fazowa-p-6397.html>



Pompa ciepła Rotenso AQUAMI SPLIT 16,0 kW 3 fazowa

Cena brutto	36 995,00 zł
Cena netto	30 077,24 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	60 dni
Kod producenta	AQS160X1o-AQS160X13i
Producent	ROTENSO
Przeznaczenie	centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa
Waga	160 kg
Maksymalna moc grzewcza	16 kW
Marka	Rotenso
Rodzaj	powietrze-woda
Kod producenta	AQS160X1o-AQS160X13i

Opis produktu

✓NAJNOWSZY MODEL

- Dodatkowa redukcja hałasu

□ Cena katalogowa : 35200 zł

□ **Cena promocyjna : 29055zł - ilość sztuk ograniczona**

△ **Oszczędzasz: 6145 zł** □□□

□ **JEDNOSTA ZEWNĘTRZNA**

□ **JEDNOSTA WEWNĘTRZNA**

□ **STEROWNIK PRZEWODOWY**

□ **CZUJNIK ZBIORNIKA CWU**

□ **WYMIENNIK PŁYTOWY**

□ **CZUJNIK PRZEPŁYWU**

□ **MANOMETR**

- ☐ POMPA WODNA
- ☐ ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA
- ☐ ZAWÓR ODPOWIEŹAJĄCY
- ☐ FILTR WODY TYPU Y
- ☐ NACZYNIĘ PRZEPONOWE

Cechy Urządzenia



Ekologiczny
czynnik
chłodniczy



Wydajne
ogrzewanie



ErP A+++
przy 35°C



ErP A++
przy 55°C



Maksymalny
punkt COP 5,20



Zakres pracy do
-25°C



65°C temp. wody
zasilania



Wbudowana
grzałka
elektryczna 5kW



Wbudowany
port USB



Dwie strefy temp.
dla większego
komfortu



Ustawienie aż do
8 różnych stref



Sterowanie
równoległe maks.
6 jednostkami



Funkcja
Smart Grid



Sterowanie
pogodowe



Sterownik
przewodowy
w wielu językach



Sterownik
z czujnikiem
temperatury



Wbudowany
moduł WIFI



Sterowanie
poprzez aplikację
mobilną



Licznik zużycia
energii



Długość instalacji
chłodniczej
do 30 m



Grzałka tacy
ociekowej jedn.
zewnętrznej



Taca ociekowa
jedn.wewnętrznej



Grzałka karteru
sprężarki



Kompaktowe
wymary jedn.
wewnętrznej



Łatwa instalacja
i konserwacja

Zaświadczenie tylko dla właścicieli firm do dalszej odsprzedaży



ECOFAN Grzegorz Nocuń
ul. Dolna 40, Aleksandria Pierwsza, 42-274 Konopiska, NIP 5731360201

....., dnia r. **Miejscowość i data**

Od:

zwanego/ej dalej Kupującym

**Imię, nazwisko, nazwa firmy
i adres kupującego**

Do: ECOFAN Grzegorz Nocuń
Aleksandria Pierwsza, ul. Dolna 40
42-274 Konopiska
NIP: 5731360201

Oświadczenie do zamówienia nr.....(umowy zakupu)
niehermetycznie zamkniętych urządzeń napełnionych fluorowanymi gazami cieplarnianymi

To pole proszę zostawić
PUSTE

Kupujący oświadcza, że w stosunku do nabywanego od ECOFAN Urządzenia/Urządzeń **nie jest użytkownikiem końcowym** w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. oraz ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, Dz.U. 2017, poz. 1951, a **Urządzenie/Urządzenia nabywa w celu jego/ich dalszej odsprzedaży**. Jednocześnie ma świadomość, że dalsza sprzedaż Urządzenia/Urządzeń na rzecz użytkownika końcowego wymagać będzie pozyskania przez Kupującego dowodu od użytkownika końcowego, że instalowanie Urządzenia zostanie przeprowadzone przez podmiot posiadający odpowiednie certyfikaty, a sprzedawca niehermetycznie zamkniętych urządzeń napełnionych fluorowanymi gazami cieplarnianymi jest zobowiązany do prowadzenia rejestru sprzedanych urządzeń oraz do przechowywania kopii dowodów, o których mowa w art. 13a ww. ustawy, przez okres 5 lat.

Kupujący
(pieczęć, czytelny podpis zgodny z reprezentacją w KRS)

Wszystko według KRS
Proszę podać Imię i Nazwisko,
a także zamieścić pieczęć firmy,
której są Państwo właścicielem.
Podpis powinien być czytelny

Klimatyzator zakupiony w ten sposób jest przeznaczony do dalszej odsprzedaży!!!
Nie można instalować tego urządzenia bez ważnych dokumentów F-Gaz
W przypadku dalszej odsprzedaży, klient powinien wykazać
ważny dokument F-Gaz potwierdzony w UDT

*****UWAGA*****

Z uwagi na ustawę dz. u. 2017 poz. 1567 z pierwszego stycznia 2018 roku: do zakupu urządzenia zawierającego fluorowane gazy cieplarniane w trosce o dobro naszej planety, wymagane jest spełnienie (przed zakupem lub po) konkretnych warunków.

Przesłanie wypełnionych dokumentów, w których oświadczają Państwo o planowanej instalacji klimatyzacji, także oświadczenie instalatora, że ten klimatyzator zainstaluje i posiada odpowiednie uprawnienia do montażu.

Dokument przeznaczony dla klientów z F-Gaz

Wypełniamy wszystko jak poniżej:

Grupa:
ecofan
Grzegorz Nocuń

ECOFAN Grzegorz Nocuń
ul. Dolna 40, Aleksandria Pierwsza, 42-274 Konopiska, NIP 5731360201

....., dnia r. **→ Miejscowość i data**

Od:
.....
zwanego/ej dalej Kupującym **→ Imię, nazwisko i adres**

Do: ECOFAN Grzegorz Nocuń
Aleksandria Pierwsza, ul. Dolna 40
42-274 Konopiska
NIP: 5731360201

Oświadczenie do zamówienia nr (umowy zakupu)
niehermetycznie zamkniętych urządzeń napełnionych fluorowanymi gazami cieplarnianymi

Oświadczenie kupującego:
Kupujący oświadcza, że w stosunku do nabywanego Urządzenia/Urządzeń jest użytkownikiem końcowym w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. oraz ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, Dz.U. 2017, poz. 1951.
Instalacja Urządzenia zostanie przeprowadzona przez instalatora lub firmę z uprawnieniami F-GAZ wydanym przez UDT.
Pełne dane firmy instalacyjnej:
Nazwa:
Adres:
NIP: **→ To miejsce wypełnić danymi instalatora**

Kupujący
(pieczętka, czytelny podpis) **→ Podpisuje osoba, która kupuje. Jeżeli kupującym jest instalator, a jednostka jest przeznaczona na montaż, to i tak podpisuje się tutaj jeszcze raz.**

Oświadczenie instalatora:
Instalator oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do wykonania Usług, w szczególności posiada odpowiedni certyfikat dla przedsiębiorców: (nazwa certyfikatu) **→ Wpisać "F-Gaz"**
Instalator oświadcza, że z jego ramienia Usługę wykona osoba posiadająca odpowiedni certyfikat dla personelu: (numer certyfikatu) **→ Podać numer dokumentu**
→ Podać numer certyfikatu f-gaz, lub wysłać skan jako załącznik

Instalator
(pieczętka, czytelny podpis) **→ Instalator podpisuje się tutaj, nawet jeśli jest kupującym i już podpisał się wyżej!**

Ważne!
Proszę o wysyłanie skanów dokumentu, nie zdjęć! Są one nieczytelne po wydrukowaniu. Jeżeli nie mają Państwo skanera to proszę pobrać aplikację na Android: CamScanner lub ScannerPro na iOS. Te aplikacje pozwolą na zadowalającą jakość dokumentu.

Dokumenty do pobrania znajdują Państwo "scrollując" pod opis aukcji. Znajduje się tam pole, które nazywa się "Dodatkowe informacje".

Wewnątrz znajdą Państwo dwa załączniki.

⇒ **Regulamin promocji** -> znajduje się tam dokument dla osób fizycznych lub instalatorów, którzy chcą zamontować jednostkę.

⇒ **Regulamin konkursu** -> znajduje się tam dokument tylko dla firm, które chcą odsprzedać klimatyzator dalej.

Jeden z nich jest przeznaczony dla firm, które dalej klimatyzator odsprzedają dalej

Tego klimatyzatora, firma kupująca bez f-gaz nie ma prawa zainstalować.

(opcja jest dostępna tylko dla firm i działa wedle poniższego przepisu)

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006, Rozdział III - wprowadzanie do obrotu i kontrola stosowania, Artykuł 11 ust. 4 każdy przedsiębiorca może zakupić niehermetyczne urządzenie klimatyzacyjne napełnione fluorowanymi gazami cieplarnianymi składając oświadczenie że urządzenie przeznaczone jest do transportu i dalszej odsprzedaży dla użytkownika końcowego.

Drugi dokument jest przeznaczony dla klienta lub instalatora. Jeżeli jesteś instalatorem, po prostu wypełniasz dokument. Jeżeli jesteś klientem, musisz mieć nawiązaną współpracę z firmą instalacyjną.

Regulamin promocji - F-Gazy oświadczenie

Należy ten dokument w całości wypełnić i przesłać na nasz adres e-mail.

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania transakcji, jeżeli dokumenty nie zostaną wypełnione lub weryfikacja certyfikatu lub firmy będzie niepomyślna.

Z góry dziękujemy za zakupy i miło nam, że zainteresowali się Państwo naszą ofertą

✓ZESTAW ZAWIERA

☐ Pompa ciepła Rotenso Aquami Split AQS160X3o R13 (jednostka zewnętrzna) oraz

☐ Pompa ciepła Rotenso Aquami Split AQS160X13i R13 (jednostka wewnętrzna)


☐ Pompą Rotenso Aquami można sterować z poziomu **aplikacji mobilnej** jak i **nowoczesnego sterownika** przewodowego z menu w **języku polskim**.

☐ obsługa posprzedażowej od producenta


☐ Sprawdź wersje AQS120X1o lub AQS120x3o ☐



1.

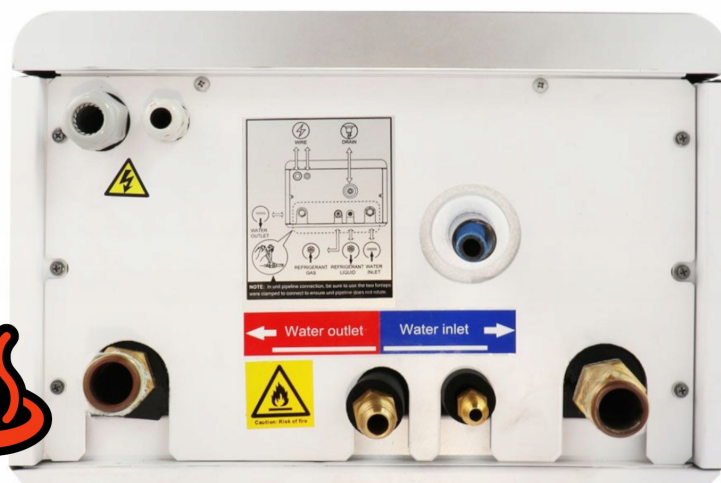

2.

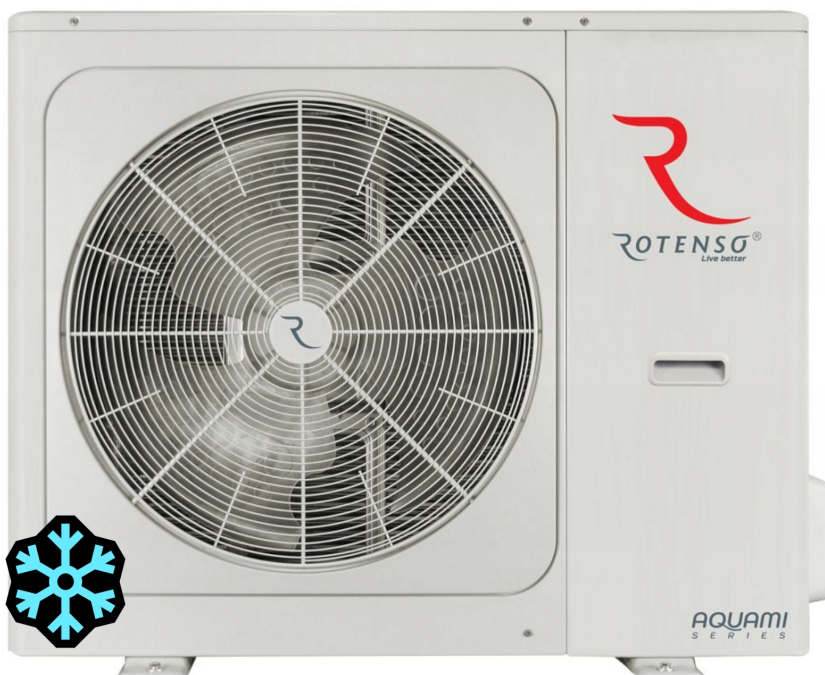

✂ KOMPLET ZAWIERA

- 1□ Pompa ciepła jednostka wewnętrzna
- 2□ Pompa ciepła jednostka zewnętrzna

-
- JEDNOSTA ZEWNĘTRZNA
 - JEDNOSTA WEWNĘTRZNA
 - STEROWNIK PRZEWODOWY

- CZUJNIK ZBIORNIKA CWU
 - WYMIENNIK PŁYTOWY
 - CZUJNIK PRZEPŁYWU
 - MANOMETR
 - POMPA WODNA
 - ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA
 - ZAWÓR ODPOWIEDZAJĄCY
 - FILTR WODY TYPU Y
 - NACZYNNIE PRZEPONOWE
-

Specyfikacja

☞Tryb pracy :**Grzanie i chłodzenie**

- Temperatura wody na wyjściu \ Chłodzenie przestrzeni (°C) **5~25**
- Temperatura wody na wyjściu \ Ogrzewanie przestrzeni (°C) **25~65**
- Temperatura wody na wyjściu \ CWU (zbiornik) (°C) **40~60**
- Zasilanie (V-Hz, Ø) **220-240~50, 1f / 380-420~50, 3f**
- Pobór mocy (W) **9095**
- Prąd pracy (A) **13,5**
- Poziom mocy akustycznej (dB(A)) **42**
- Grzałka elektryczna \ Zasilanie (V-Hz, Ø)**220-240~50,**
1f / 380-420~50, 3f
- Grzałka elektryczna \ Liczba stopni grzewczych (szt.)**3**
- Grzałka elektryczna \ Moc (kW) **9 (3+3+3)**
- Grzałka elektryczna \ Maksymalny prąd roboczy (A)**13.3**
- Wymiary netto (SxWxG) (mm) **420x270x790**
- Wymiary brutto (SxWxG) (mm) **525x360x1050**
- Waga netto/ Waga brutto (kg) **45/51**
- Obieg wody \ Przyłącza wody (mm(cale))**25mm (R1") zewnętrzne**
- Obieg wody \ Ciśnienie zaworu bezpieczeństwa (MPa)**0,3**
- Obieg wody \ Odpływ skroplin (mm) **Φ25**
- Obieg wody \ Naczynie zbiorcze \ Pojemność (l) **8**
- Obieg wody \ Naczynie zbiorcze \ Ciśnienie maksymalne (MPa)**0,3**
- Obieg wody \ Naczynia zbiorcze Ciśnienie wstępne (MPa)**0,1**

- Obieg wody \ Wymiennik ciepła / Typ **Wymiennik płytowy**
- Obieg wody \ Wymiennik ciepła / Przepływ minimalny (l/min) **10**
- Obieg wody \ Wysokość podnoszenia pompy wody (m) **9**
- Obieg wody \ Typ pompy wody **DC**
- Obieg chłodniczy \ Ciecz (mm) **Φ9,52**
- Obieg chłodniczy \ Gaz (mm) **Φ15,9**
- Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. x mm²) **5 x 4,0**
- Przewody sterujące: jednostka wew. - zewn. (il. x mm²) **2 x 0,75**



□ Wydajności grzewczej **16.0 kW (A7/W35)**

□ Klasa efektywności energetycznej

☞ **A+++** (dla temp. zasilania **35°**)

☞ **A++** (dla temp. zasilania **55°**).

□ Wydajność grzewczą do temperatury zewnętrznej **-25°C**

□ Bez pomocy grzałek elektrycznych ,temperaturze otoczenia **-15°C**.

□ Maksymalna dostępna temperatura wody w trybie grzania to: **65°C**

□ Tryb CWU to: **60°C**

□ Grzałka o mocy **9kW (3kWx3kWx3kW)**

